

УТВЕРЖДАЮ


Гл. инженер ПЭС «Северное»

ОАО «Новгородоблкоммунэлектро»

[Signature] Н.С.Константинов

« 20 » 04 2006г.

Однолинейная схема ТП 5

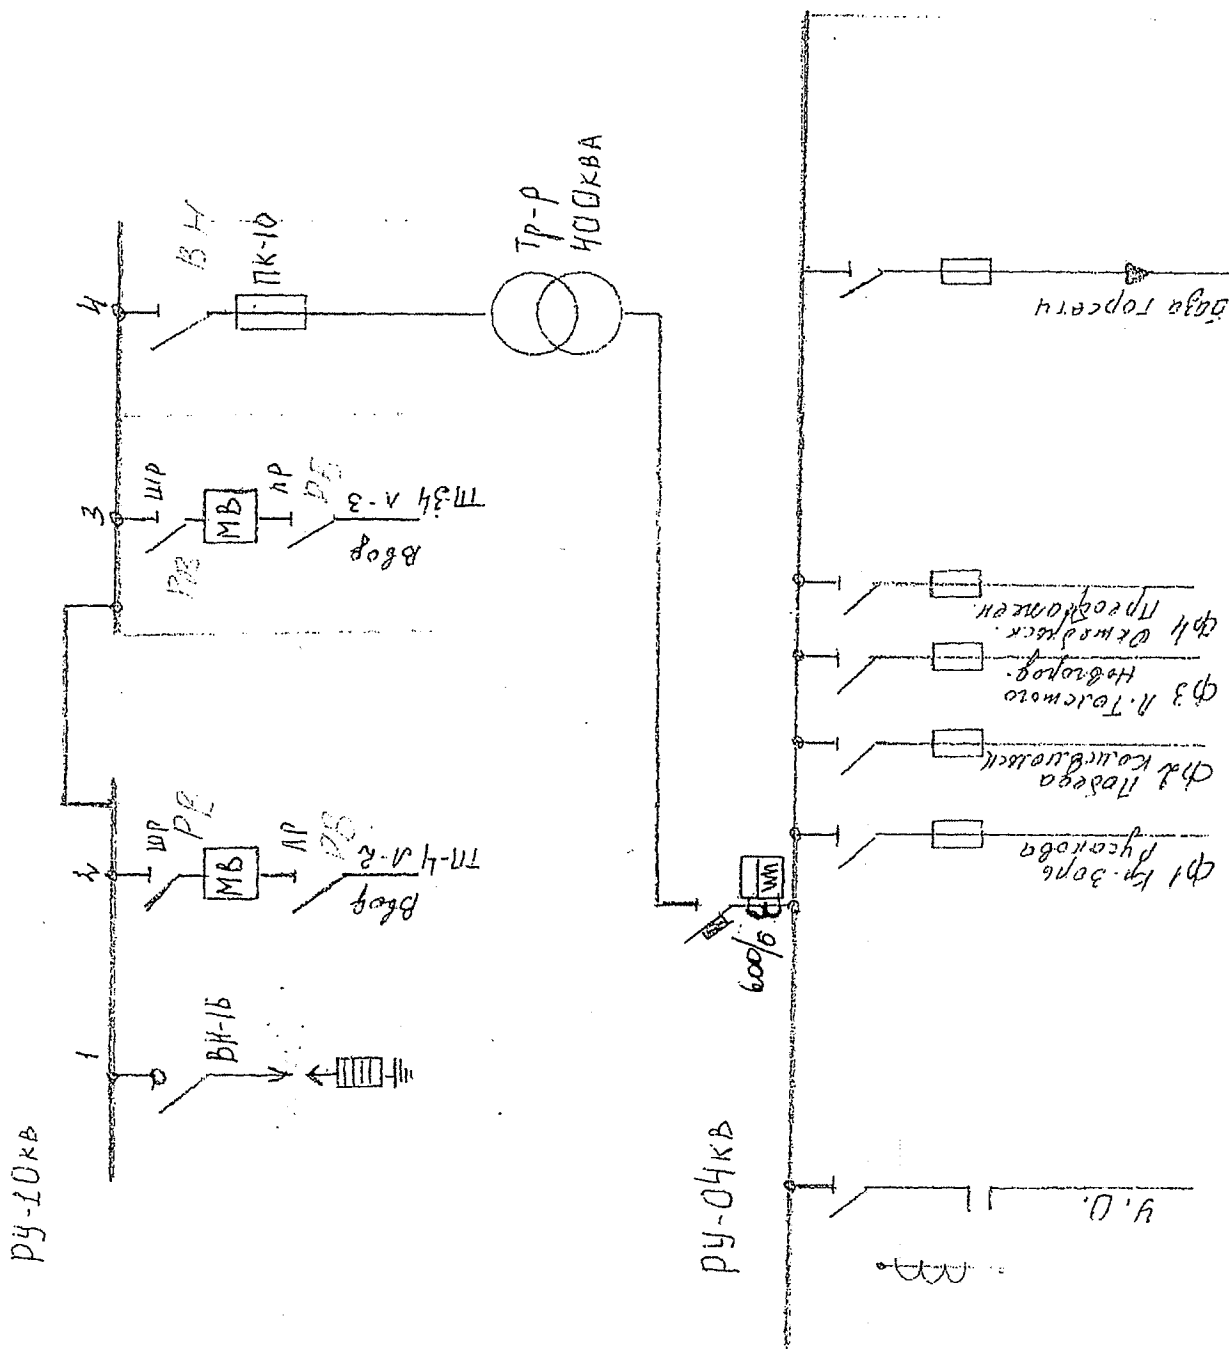

Составил: *Валерий Николаевич В.В.*


Список потребителей, присоединенных к
ВЛ-0,4 кВ ТП-5, фидер-4, г. Пестово (р-н ул. Преображенского).

Индивидуальный жилой дом (1 ф., 4,5 кВт) – 67 шт.

Индивидуальный жилой дом (3 ф., 15 кВт) – 23 шт.

Прочие потребители – отсутствуют.

Начальник ПТО


Л.К. Шилова